

Spoštovani občan, občanka!

Želimo vas seznaniti s kakovostjo pitne vode iz vaše domače vodovodne pipe, na drugi strani zloženke pa si lahko ogledate shematski prikaz vodovodnih sistemov ter nekatere od objektov vodnih zajetij in vodohranov. V Sektorju oskrbe z vodo javnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice si namreč prizadevamo, da bi **vsem občanom jeseniške in žirovniške občine** distribuirali **zadostne količine zdrave, po možnosti s kemijskimi preparati neobdelane, pitne vode**. Doseči čim višji standard oskrbe s pitno vodo pomeni, da je **vode v vsakem trenutku dovolj** in da je **primerna za pitje, kemično »neobremenjena«** in mikrobiološko primerljiva **s kakovostnimi vodnimi izviri**.


V spodnji tabeli vam podajamo nekaj osnovnih informacij o vodovodnih sistemih:

Ime sistema	Oskrbuje naselja	Izdatnost virov (l/s)	Temperatura vode (na viru)	Priprava vode (filtracija, dezinfekcija)	Vsebnost nitratov v vodi (mg/l) (MDK = 50mg/l)	Vsebnost pesticidov v vodi
PERIČNIK	Hrušica, severno-zahodni del Jesenic	70 - 130	povp. 5,8 ^o C	NE (voda teče naravna, izvirna - brez obdelave)	2,7	Pod mejo detekcijske metode
ZAVRŠNICA	južno - vzhodni del Jesenic, Sl. Javornik, Koroška Bela, Lipce, Blejska Dobrava, Potoki, vsa naselja v žirovniški občini (razen Most in Brega ter dela Žirovnice)	50 - 90	povp. 5,5 ^o C	NE (voda teče naravna, izvirna - brez obdelave)	2,7	Pod mejo detekcijske metode
PLAVŠKI ROVT	Plavški rovt	0,10 - 0,60	od 7 do 8,5	DEZINFEKCIJA (UV)	1,9	/
PLANINA POD GOLICO	Planina pod Golico, Prihodi, Žerjavec	1,8 do >8	povp. 6,5 ^o C	DEZINFEKCIJA (KLOR)	2,6	/
JAVORNIŠKI ROVT	Javorniški rovt	Regulacija: ca 2	povp. 5 ^o C	NE (voda teče naravna, izvirna - brez obdelave)	3,3	/
KOČNA	Kočna	1,3 - 4,5	povp. 8,1 ^o C	NE (voda teče naravna, izvirna - brez obdelave)	1	/
AJDNA	Moste, Breg, del Žirovnice	15 - 20	povp. 6,2 ^o C	NE (voda teče naravna, izvirna - brez obdelave)	2,5	Pod mejo detekcijske metode

Vabimo vas, da si na naši spletni strani www.jeko-in.si ogledate vse informacije in podatke, ki jih pripravljamo za občane (podatke o vodovodnih sistemih, kvaliteti vode, zanimivostih v zvezi s pitno vodo, odgovore na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi s pitno vodo ipd.). Za vsa morebitna vprašanja, informacije, predloge, pohvale in pritožbe so na voljo naslednje kontaktne telefonske številke:

<p>Vodja Sektorja oskrbe z vodo Andrej Kecman 051 380 801 e-pošta: andrej.kecman@jeko-in.si</p>	<p>Operativni vodja Bojan Branc 041 647 014 e-pošta: bojan.branc@jeko-in.si</p>	<p>Strokovni sodelavec za kvaliteto pitne vode Roman Tomaš 041 812 174 e-pošta: roman.tomas@jeko-in.si</p>	<p>Dežurni vodovodar 031 570 977</p>
---	---	--	--

SHEMATSKI PRIKAZ OSKRBE S PITNO V VODO V OBČINAH JESENICE IN ŽIROVNICA

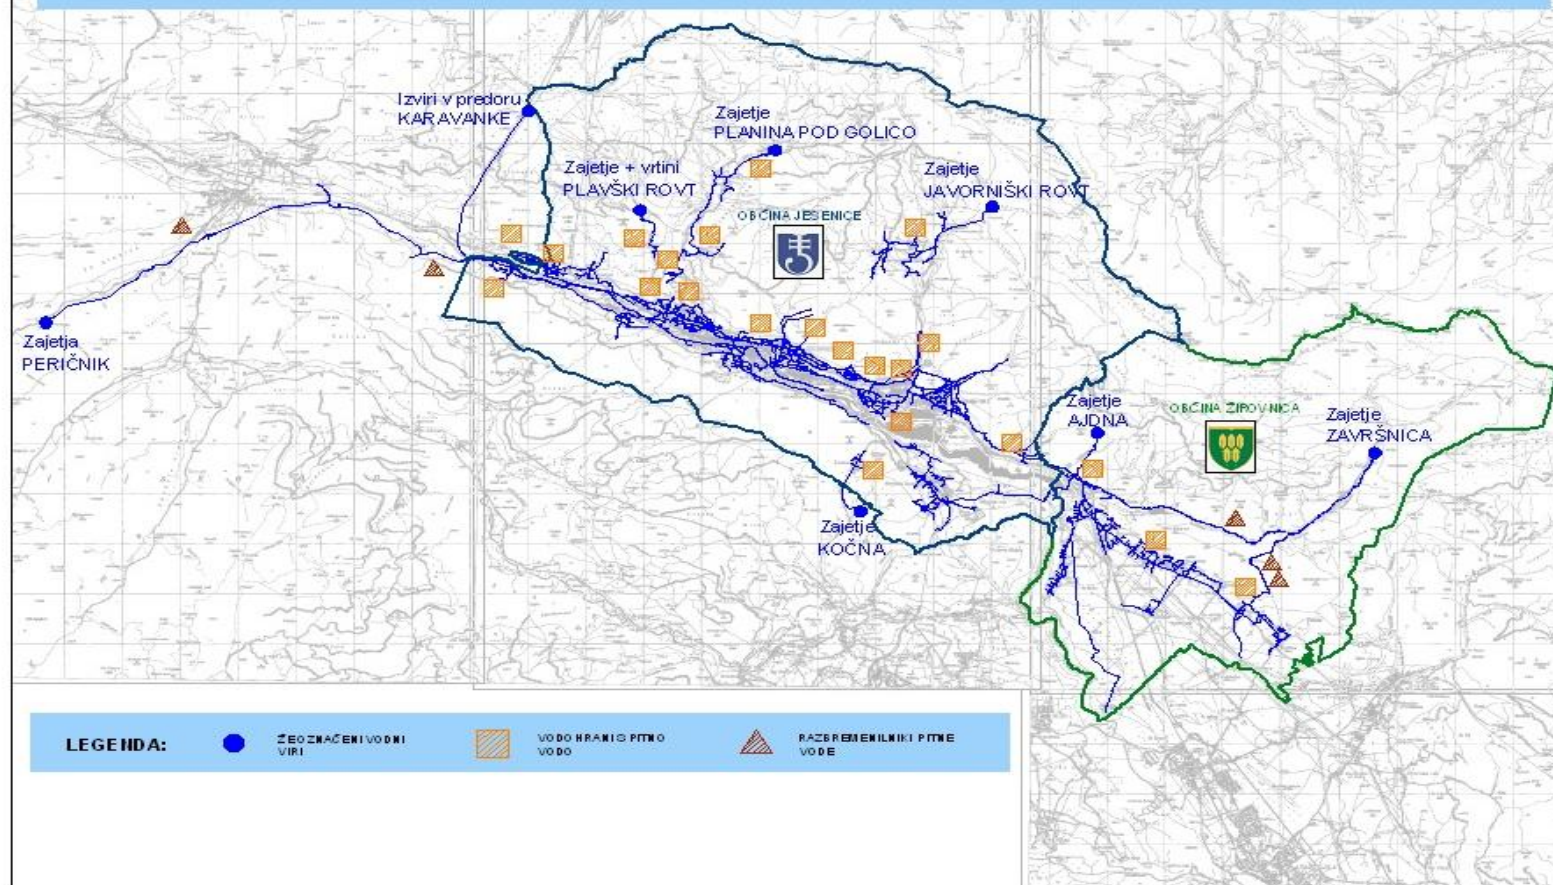

Izvir pod smreko- Javorniški Rovt



Vodohran Javorniški Rovt



Vodohran Bolniški - Jesenice



Zbirno zajetje Peričnik



Vodohran Šporn - Jesenice